

En la Ciudad de Motul de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Yucatán siendo las 10:00 horas con 55 minutos del día 22 de Noviembre del año 2012, en el predio que ocupa el pueblo municipal y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 11, III y IV del decreto número 223 del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha 24 de Julio del 2003 se procede a dar inicio a la primera Sesión Ordinaria del año 2012, del consejo municipal de agua potable y alcantarillado, de conformidad con la convocatoria que se le hizo llegar a todos integrantes del consejo en tiempo y forma.

Como primer punto se procede al pase de lista:

C. LEM. José Manuel Pech Aguilar.

C. LE. Sayde C. Tzab Mendez.

C. Pedro Pablo Pech Chale.

C. Herbe May Pinzón.

C. ING. Froylan Torres Herrera.

C. L. Es. Rene Estrella Cohuo.

ING. Jorge Ruiz No. h.

C. Luis Colli

Como Segundo punto se declara el Quorum legal.

En virtud del pase de lista que existe legal, se solicita al presidente de por una da la 1era. Sesión Ordinaria de Consejo. En tercer punto se declara la instalación legal de la Sesión.

Declaro formalmente instalada la segunda Ordinaria de este consejo municipal de agua potable y alcantarillado de Motul, Yucatán. Como cuarto punto se procede a la lectura Orden del día.

- 1- Pase de lista de Asistencia.
- 2- Declaración de existir el quorum legal
- 3- Declaración de la instalación legal de Sesión.

100
4- Lectura y aprobación, en su caso del Orden del día.

5- Lectura y aprobación en su caso del acta anterior.

6- Presentación y aprobación de la cuenta pública de los meses, Septiembre y Octubre SHAPAM.

7- Lectura y aprobación en su caso del Informe de trabajo del Director y Sub-Directores de los meses de Septiembre y Octubre.

8- Actas Generales.

9- Clausura de la Sesión.

Someto a consideración de los integrantes del Consejo el Orden del día, los que estén de acuerdo favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad de VO

Para cumplimiento del quinto punto de Orden del día.


Referente a la lectura del acta de la sesión anterior, solicito su omisión en virtud de los que asistieron a ella ya la han firmado. Someto a consideración de los integrantes del Consejo la aprobación para la omisión de la lectura del acta anterior, los que estén de acuerdo favorable manifestarlo levantando la mano.

Aprobado por unanimidad de voto.

Dado lo dispuesto en el sexto punto, preferente a la presentación y aprobación de la cuenta pública de los meses Septiembre y Octubre del SHAPAM.

Se da la palabra a la directora del SMA

c. Lts. Beatriz del Carmen Chi Campos.

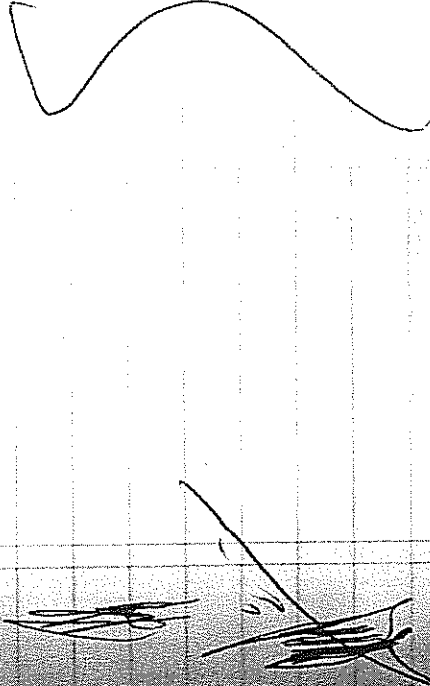

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN
 ORGANISMO PUBLICO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012
 OBJETO DEL GASTO

CMEY ver 2.1


	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Por Servicios de Agua Potable	186,289.34	1,925,203.19
Otros Ingresos	68,231.00	349,103.00
	254,520.34	2,274,306.19
2.- EGRESOS		
Servicios Personales	122,740.41	1,089,846.85
Materiales y Suministros	9,840.12	196,569.09
Servicios Generales	90,870.40	926,580.71
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	21,027.00
Deuda Publica	0.00	104,741.56
	223,450.93	2,338,785.21
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	31,069.41	-64,479.02
	31,069.41	-64,479.02
4.- M.S.		
Incorporación de Activos	0.00	21,027.00
	0.00	21,027.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	31,069.41	-43,452.02
	31,069.41	-43,452.02

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


Firma: 
 Nombre: _____

EL DIRECTOR DEL SISTEMA

Firma: 
 Nombre: _____

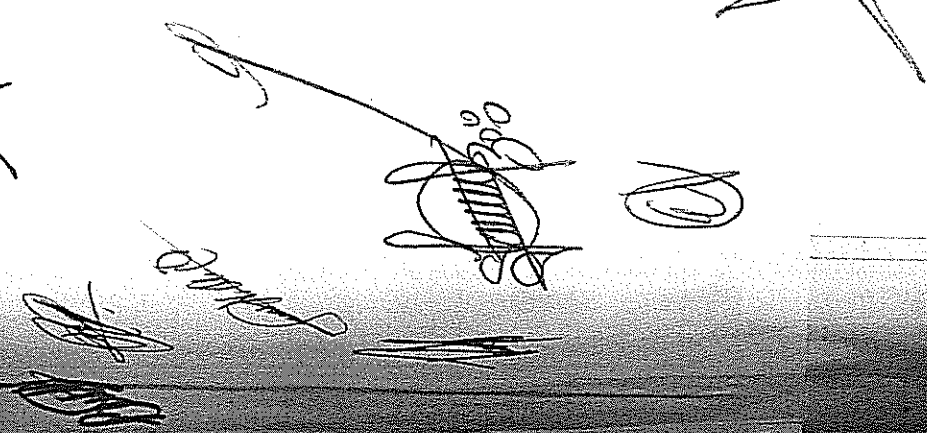

Fecha: 11/10/2012



**HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE MOTUL**
2012 - 2015

MOTUL, YUCATAN A JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE MOTUL, YUCATÁN.**

INFORME:

Derivado de las atribuciones propias de la ley que crea el organismo publico descentralizado sistema de agua potable y alcantarillado de Motul, Yucatán, artículo 10, fracción VI; presento el siguiente Informe de Actividades y de Trabajo, que es resultado del periodo de Septiembre – Octubre del 2012.

Incluye las áreas administrativas, de operación y mantenimiento, reiterando el compromiso con el C. L.E.M. José Julián Pechl Aguilar, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Motul, así como con este consejo y sobre todo con la población de Motul.


Desde mi llegada a la Dirección General del SMAPAM, me queda claro de la gran responsabilidad y compromiso que he adquirido con este Honorable Ayuntamiento de Motul y con la Junta de Agua potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), pero sobre todo con la sociedad de este bello municipio. El Sistema tiene la responsabilidad de mantener el funcionamiento, expansión y eficiencia del servicio en bien de la población.

Dentro de los principales objetivos trazados y logrados tengo los siguientes:

- Eficiencia y eficacia administrativa y operativamente del organismo operador.
- Lograr que durante esta administración, la ciudadanía, cuente con el servicio de agua potable y alcantarillado en un 95%. Reparación de 2 bombas de la planta, poniéndolas a trabajar.
- Marco jurídico, legal y contable, necesario para el sistema; teniendo mejor desempeño en sus funciones tanto al interior como al exterior.
- Programa, para concienciar a los ciudadanos del uso, consumo y cuidado del agua; así como la cultura del pago.

SMAPAM
Sistema Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado de Motul

Ciudad de todos



**HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE MOTUL**
2012 - 2015

Entre las actividades se ha realizado:

1. La atención ciudadana ha sido al 95% en un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm, interrumpiéndola en un 5% por viajes laborales o actividades que competen al ayuntamiento.
2. Se ha estado atendiendo al usuario resolviéndole sus dudas, inquietudes y apoyándolo en cuanto al pago del servicio se requiere.
3. Se ha atendido a prontitud los reportes de fugas, reconexiones o instalación de tomas domiciliarias nuevas.
4. Se han visitados las comisarias para checar los sub-sistemas que haya se encuentran, percatándonos de la falta de cloro, abasteciéndolas de este y brindando mantenimiento a cloradores.
5. Visita y reuniones a las comisarias de Sacapuc, kopte y timul para tomar acuerdos por los morosos de dichas comisarias para la pronta solución.
6. Plática y reunión en la sala de juntas del I.I. Ayuntamiento con los comisarios y encargados del sub-sistema del agua, para tomar acuerdos.
7. Actualización de formatos, archivos y documentos del SMAPAM.
8. Checar a prontitud los deudores del servicio del sistema.
9. Durante el periodo del 22 de Octubre al 31 de octubre del 2012 se llevo acabo la realización de firma de convenios y solicitud para ingresar al programa "EL AYUNTAMIENTO TE PONE AL DIA" en el cual se ha beneficiado:
 - > 552 CONVENIOS DE MOTUL hechos de 2, 646.00 MOROSOS
 - > 20 CONVENIOS DE COMISARIAS de las 19 existentes.
 - > de los cuales se han realizado 58 reconexiones
 - > y 50 cambios de propietario.

Con un subsidios de 85, 639.00 que fue proporcionado por el H. ayuntamiento de Motul

10. Una sesión de consejo extraordinaria para la presentación de un proyecto.

MA MOTUL
Ciudad de todos

SMAPAM
Sistema Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado de Motul

Ciudad de todos



**HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE MOTUL**
2012 - 2015

11. Representar, en su caso, al sistema ante las dependencias y entidades públicas y las personas físicas y morales privadas con los poderes que me ha e otorgado el Consejo (ISSTEY, CONAGUA, JAPAY).
12. Velar por la buena marcha del sistema y tomar las medidas administrativas, contables, organizacionales, financieras y demás que correspondan con sujeción a las normas aplicables.
13. Supervisión de trabajos por fugas de gran magnitud, comprendidas en horarios fuera de oficina.
14. Comunicarse a prontitud con las demás direcciones y estar entrelazadas para un mejor servicio.
15. Comunicación directa con el presidente del consejo y con los demás integrantes del consejo.
16. Elaboración de informes del organismo, para poder tener información actualizada y con ello tener respuesta a la problemática diaria que presentan sus redes y que afecta al mejor servicio.
17. Revisión de convenios y contratos realizados por el propio organismo.
18. Se implemento el cobro en la comisaria de uci para recaudar el pago de su energía eléctrica.
19. Subsidio para el pago de energía eléctrica de las comisarias de timul, kopte, uci, kakabchen uci, ya que no logran cubrir a totalidad dichos pagos.

	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
USUARIOS (CONVENIOS)	0	552
USUARIOS RECONECTADOS	120	100
NUEVOS CONTRATOS	11	1
LIMITACIONES VOLUNTARIA	5	5
SUSPENSION POR ADEUDO	25	0

SMAPAM

Sistema Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado de Motul

2012 - 2015

MOTUL
Ciudad de todos






SMAPAM


Sistema Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado de Motul

Ciudad de todos

Libro
Someto a consideración de los integrantes del
consejo la aprobación de la cuenta pública de
meses de Septiembre y Octubre, los que est
de acuerdo favor de manifestarlo levantar
la mano.

Aprobado por unanimidad de votos.
Continuando con el séptimo punto del di
Se explicará por el director y sub-direct
del Sistema Municipal de Agua Potable y A
tarillo de Motul el Informe de Trabajo.

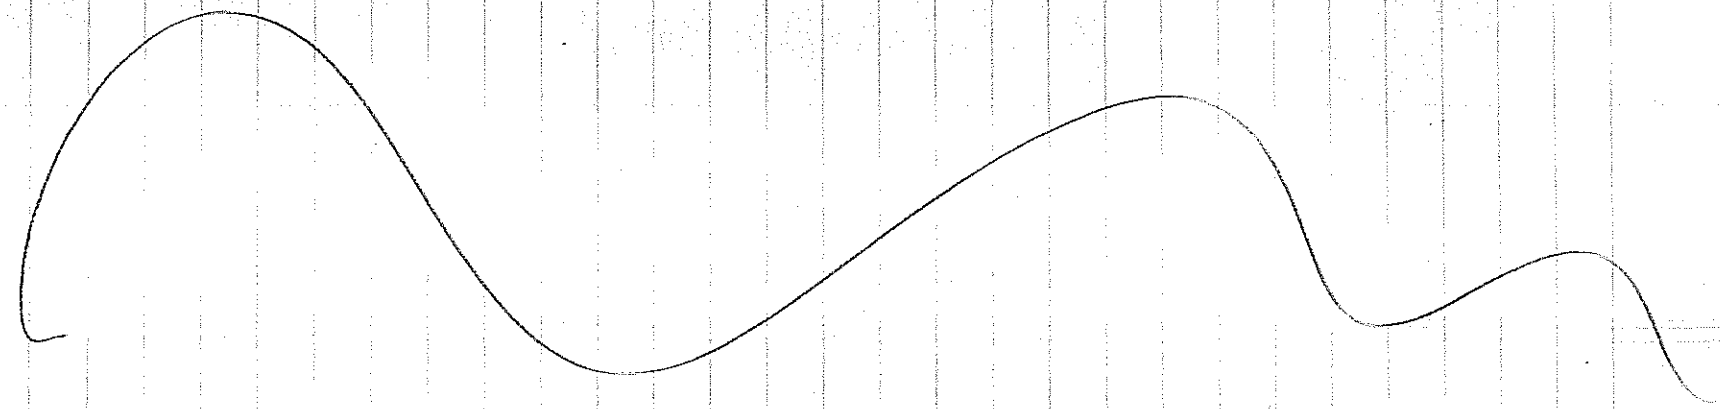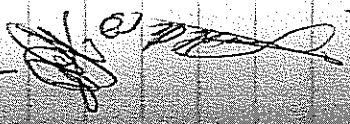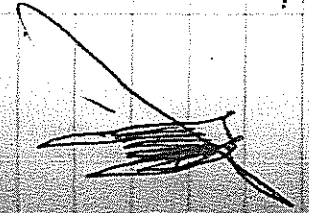



**HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE MOTUL**
2012 - 2015

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOTUL YUCATAN

MOTUL YUCATAN A 9 DE OCTUBRE DE 2012

L.E.M: JOSE JULIAN PECH AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOTUL
PRESENTE:

De la manera más atenta me dirijo a usted y a este honorable consejo para dar informe de los trabajos realizados en esta ciudad y en sus comisarias, todas realizadas en el mes de septiembre del presente año.

Actividades realizadas:

MOTUL:


- 1.- Reparación de fugas en la red 38
- 2.- Reparación de fugas domiciliarias 74
- 3.- Tomas nuevas 7
- 4.- Reconexiones 23
- 5.- Limitaciones voluntarias 4
- 6.- Limitación del servicio por adeudo 32
- 7.- Robo de medidores 43
- 8.- Mantenimiento a las bombas de cloración 2 (planta de agua y cárcamo de bomberos)

Se realizo la reparación de una fuga en la tubería de 4" ubicada en la calle 29 con 20 y 22. Utilizando juntas gibaud, La tubería estaba bajo la banqueta por lo que se tuvo que romper y se suspendio el servicio, ya que por su ubicación se mantenía llena la sanja y por este motivo no se podía trabajar por que hay visibilidad nula para los fontaneros.



M MOTUL
Ciudad de todos

SMAPAM
Sistema Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado de Motul




Ciudad de todos



HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE MOTUL
2012 - 2015

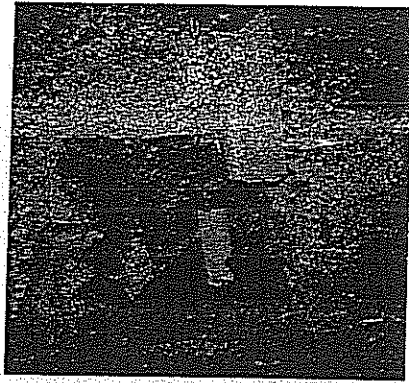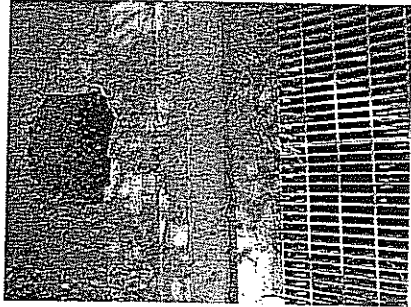

Se realizo la reparación de una fuga en la calle 9 con 26 y 24 a un costado de la capilla de Guadalupe también utilizamos juntas gibaud de 4" debido a la presión del agua se suspendio el servicio por unas horas

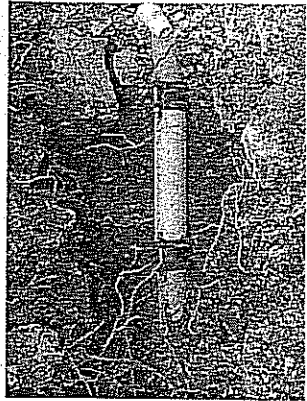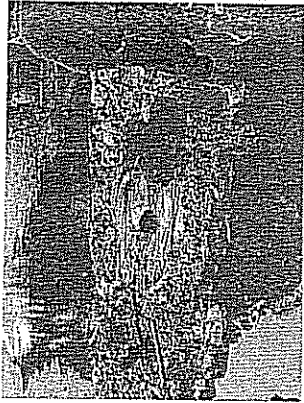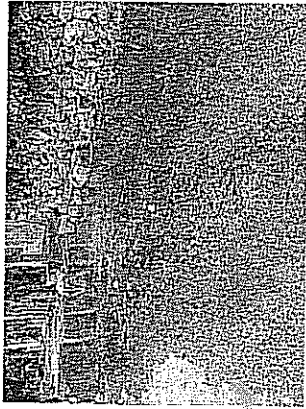

[Handwritten signature]


De igual manera se reparo la fuga en la tubería principal en la calle 26 con 41 y 43. Cabe mencionar que esta tubería tiene un diámetro de 14" por lo que fue necesario suspender el

MA MOTUL
Ciudad de todos

SMAPAM
Sistema Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado de Motul

Ciudad de todos

[Handwritten signature]






**HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE MOTUL**

2012 - 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

bombeo, el trabajo se agendo para ser realizado en la noche para no afectar a los usuarios, se estimo realizar el trabajo de 10 pm a 7 am pero se presento una fisura en la tubería se tuvo que esperar hasta las 9 am para solicitar los servicios de un hojalatero que resane el tubo con fibra de vidrio el trabajo se finalizo a las 3 pm

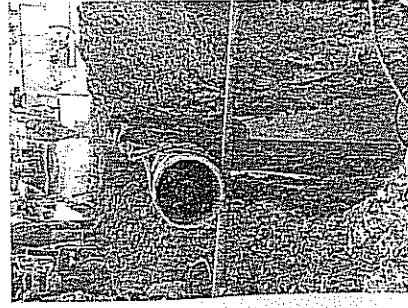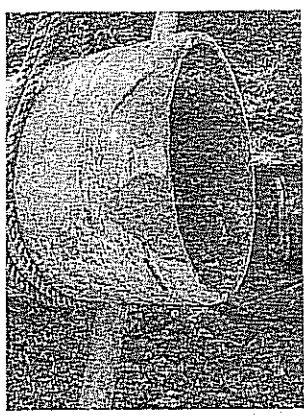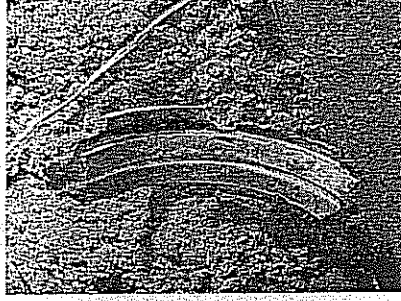

[Handwritten signatures and notes]



MOTUL

Ciudad de todos

SMAPAM

Sistema Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado de Motul

Ciudad de todos

[Handwritten signature]



**HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE MOTUL**
2012 - 2015

COMISARIAS:

- 1.- Reparación de fugas en la red 6 (kini y sacapuc)
- 2.- Mantenimiento a los equipos de cloración 12 (Kini ,Sacapuc, Timul, Uci, Komchen, Cancabchen uci, Cancabchen rancho, Dzununcan, Tanya, Cancabal, Kambul, Mezatunich.

De igual forma les hemos suministrado hipoclorito de sodio (cloro) ya que es monitoreado por la SSY.

ATENTAMENTE

LCS. RENE A. ESTRELLA COUOH

SUBDIRECTOR DEL S.M.A.P.A.M

MOTUL
Ciudad de todos

SMADAM
Sistema Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado de Motul

Ciudad de todos



**HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE MOTUL**
2012 - 2015

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
MOTUL YUCATAN**

MOTUL YUCATAN A 22 DE NOVIEMBRE DE 2012

L.E.M: JOSE JULIAN PECH AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOTUL
PRESENTE:

De la manera más atenta me dirijo a usted y a este honorable consejo para dar informe de los trabajos realizados en esta ciudad y en sus comisarias, todas realizadas en el mes de octubre del presente año.

Actividades realizadas:

MOTUL:


- 1.- Reparación de fugas en la red 35
- 2.- Reparación de fugas domiciliarias 27
- 3.- Tomas nuevas 11
- 4.- Reconexiones 34
- 5.- Limitaciones voluntarias 2
- 6.- Limitación del servicio por adeudo 0
- 7.- Robo de medidores 62
- 8.- Mantenimiento a las bombas de cloración 4 (tanque elevado y comisaria de uci) 2 de reserva.

Se realizo la reparación de una fuga en la tubería de 8" ubicada en la calle 23 con 24 y 22. Utilizando juntas gibaud, los trabajos se realizaron en la noche de 10 pm a 4 am para no afectar a los usuarios



MOTUL
Ciudad de todos

SMAPAM
Sistema Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado de Motul

Ciudad de todos





HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE MOTUL
2012 - 2015

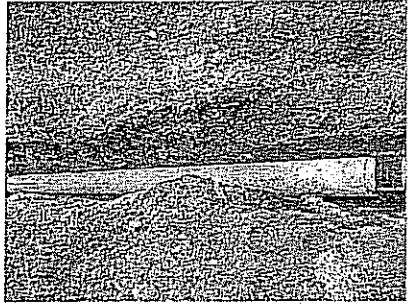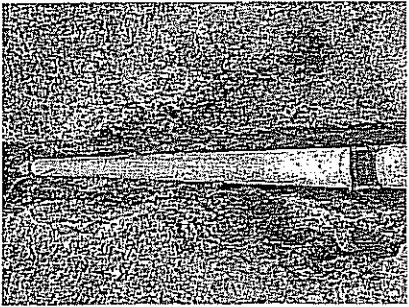

[Handwritten signature]

En unas fugas en la calle es necesario cambiar el tubo galvanizado ya que se encuentra en pésimo estado por la antigüedad de los materiales.

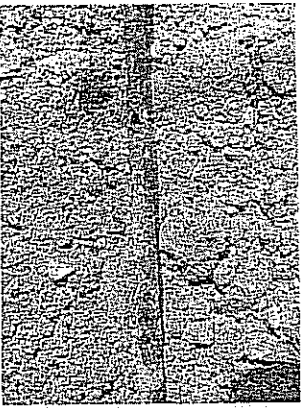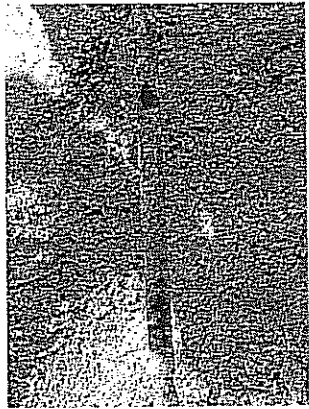

[Handwritten signature]


COMISARIAS:

M MOTUL
Ciudad de todos


SMAPAM
Sistema Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado de Motul

Ciudad de todos

[Handwritten signature]



HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE MOTUL
2012 - 2015

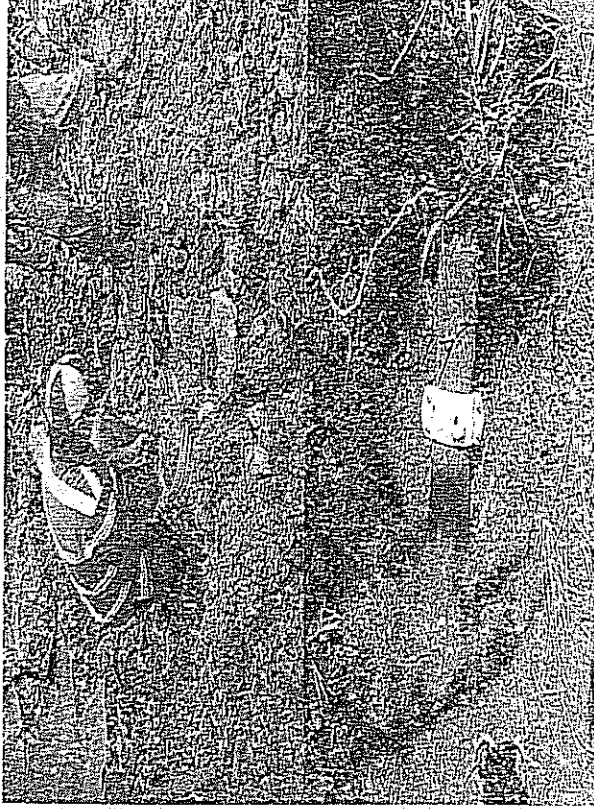

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.- Cambio de manguera de la bomba de cloración que conecta con la red de agua 3 (kankabchen rancho, mesatunich y cancabal):

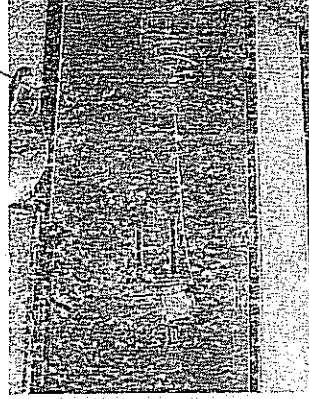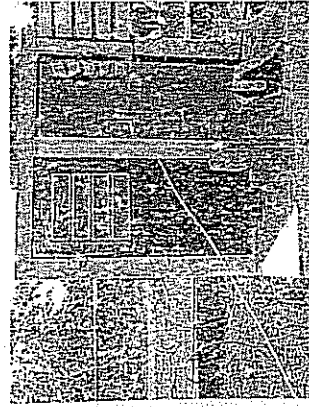

MOTUL
Ciudad de todos

SMAPAM
Sistema Municipal de
Agua Potable y
Saneamiento de Motul

Ciudad de todos

[Large handwritten signature]



**HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE MOTUL**

2012 - 2015

4.- Mantenimiento a las bombas de cloración 6 (Sacola, Hili, Sn. Pedro Chacabal, Sta. Teresa, Sn. Pedro Camara y Koptè)

De igual forma les hemos suministrado hipoclorito de sodio (cloro) ya que es monitoreado por la SSY.

ATENTAMENTE

LCS. RENE A. ESTRELLA COUOH
SUBDIRECTOR DEL S.M.A.P.A.M

MOTUL
Ciudad de todos

SMAPAM
Sistema Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado de Motul

Ciudad de todos


Cometo a consideracion la aprobacion del informe,
que estan de acuerdo favor de manifestarlo levantando
la mano. Aprobado por unanimidad de voto.
Seguidamente pasamos al Octavo punto del dia
para el cumplimiento del punto Octavo, pasamos
a los asuntos generales, si algun consejero tiene
un asunto que tratar favor de manifestarlo levantando
la mano.


Seguidamente pasamos! No habiendo otro
punto que tratar soluto tener este punto agotado.


Como noveno punto y ultimo.


Informo al consejo y presidente que se han
tratado todos los puntos del orden del dia, por lo que
pido de por clausurada esta primera sesion
ordinaria de consejo.

Procedo a declarar clausurada la sesion de las
11 horas con 15 minutos del dia 22 de Agosto
del 2012. Agradeciendoles a todos las integrantes
su asistencia.


E. Lem. Jose Esteban Pech Aguirre
Presidente del Consejo.


E. K. Saydel E. Tzab Mendez
Director de Servicios Medicos Hpls.


E. Pedro Pablo Pech Chale
Director de Obras Publicas.


E. Herbe May Pinzon
Director de Servicios Publicos.

[Handwritten signature]

Po. Ing. Froilan Torres Herrera,
Director General del Organismo de la
Península de Yucatán.

[Handwritten signature]

C. ITS Beatriz del C. Chi Campa
Director del SHAPAM.

[Handwritten signature]

Ing. Jorge Diaz Nob
Representante de Sub-delegación
de Banobras en Yucatán.

[Handwritten signature]

C. Luis Collin

Representante de usuarios.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. Les. Rene Estrella Cobuo.
Sub-director del SHAPAM.

[Handwritten signature]